




01 项目概况

项目概况：本项目综合管廊全长约 2.6公里，其中新城大道至暮云变电站段长约 400 米，电缆容纳规模为 4 回 220 千伏+6 回 110 千伏，同时规划 24 孔 10 千伏电缆、36 孔通信线路管道、DN600 给水管下穿京广铁路节点；暮云变电站至天心大道段长约 1300 米，电缆容纳规模为 8 回 220kV+8 回 110kV；万家丽路至兴南路段长约 900 米，电缆容纳规模为 2 回 220kV+2 回 110kV。

主要建设内容包括：土建工程（主体结构及支护工程等）、附属安装工程（支架桥架、供电及照明、通风、消防、排水、监控报警、标识等）、交通疏解、管线迁改、绿化移植保护。

02 效果图展示

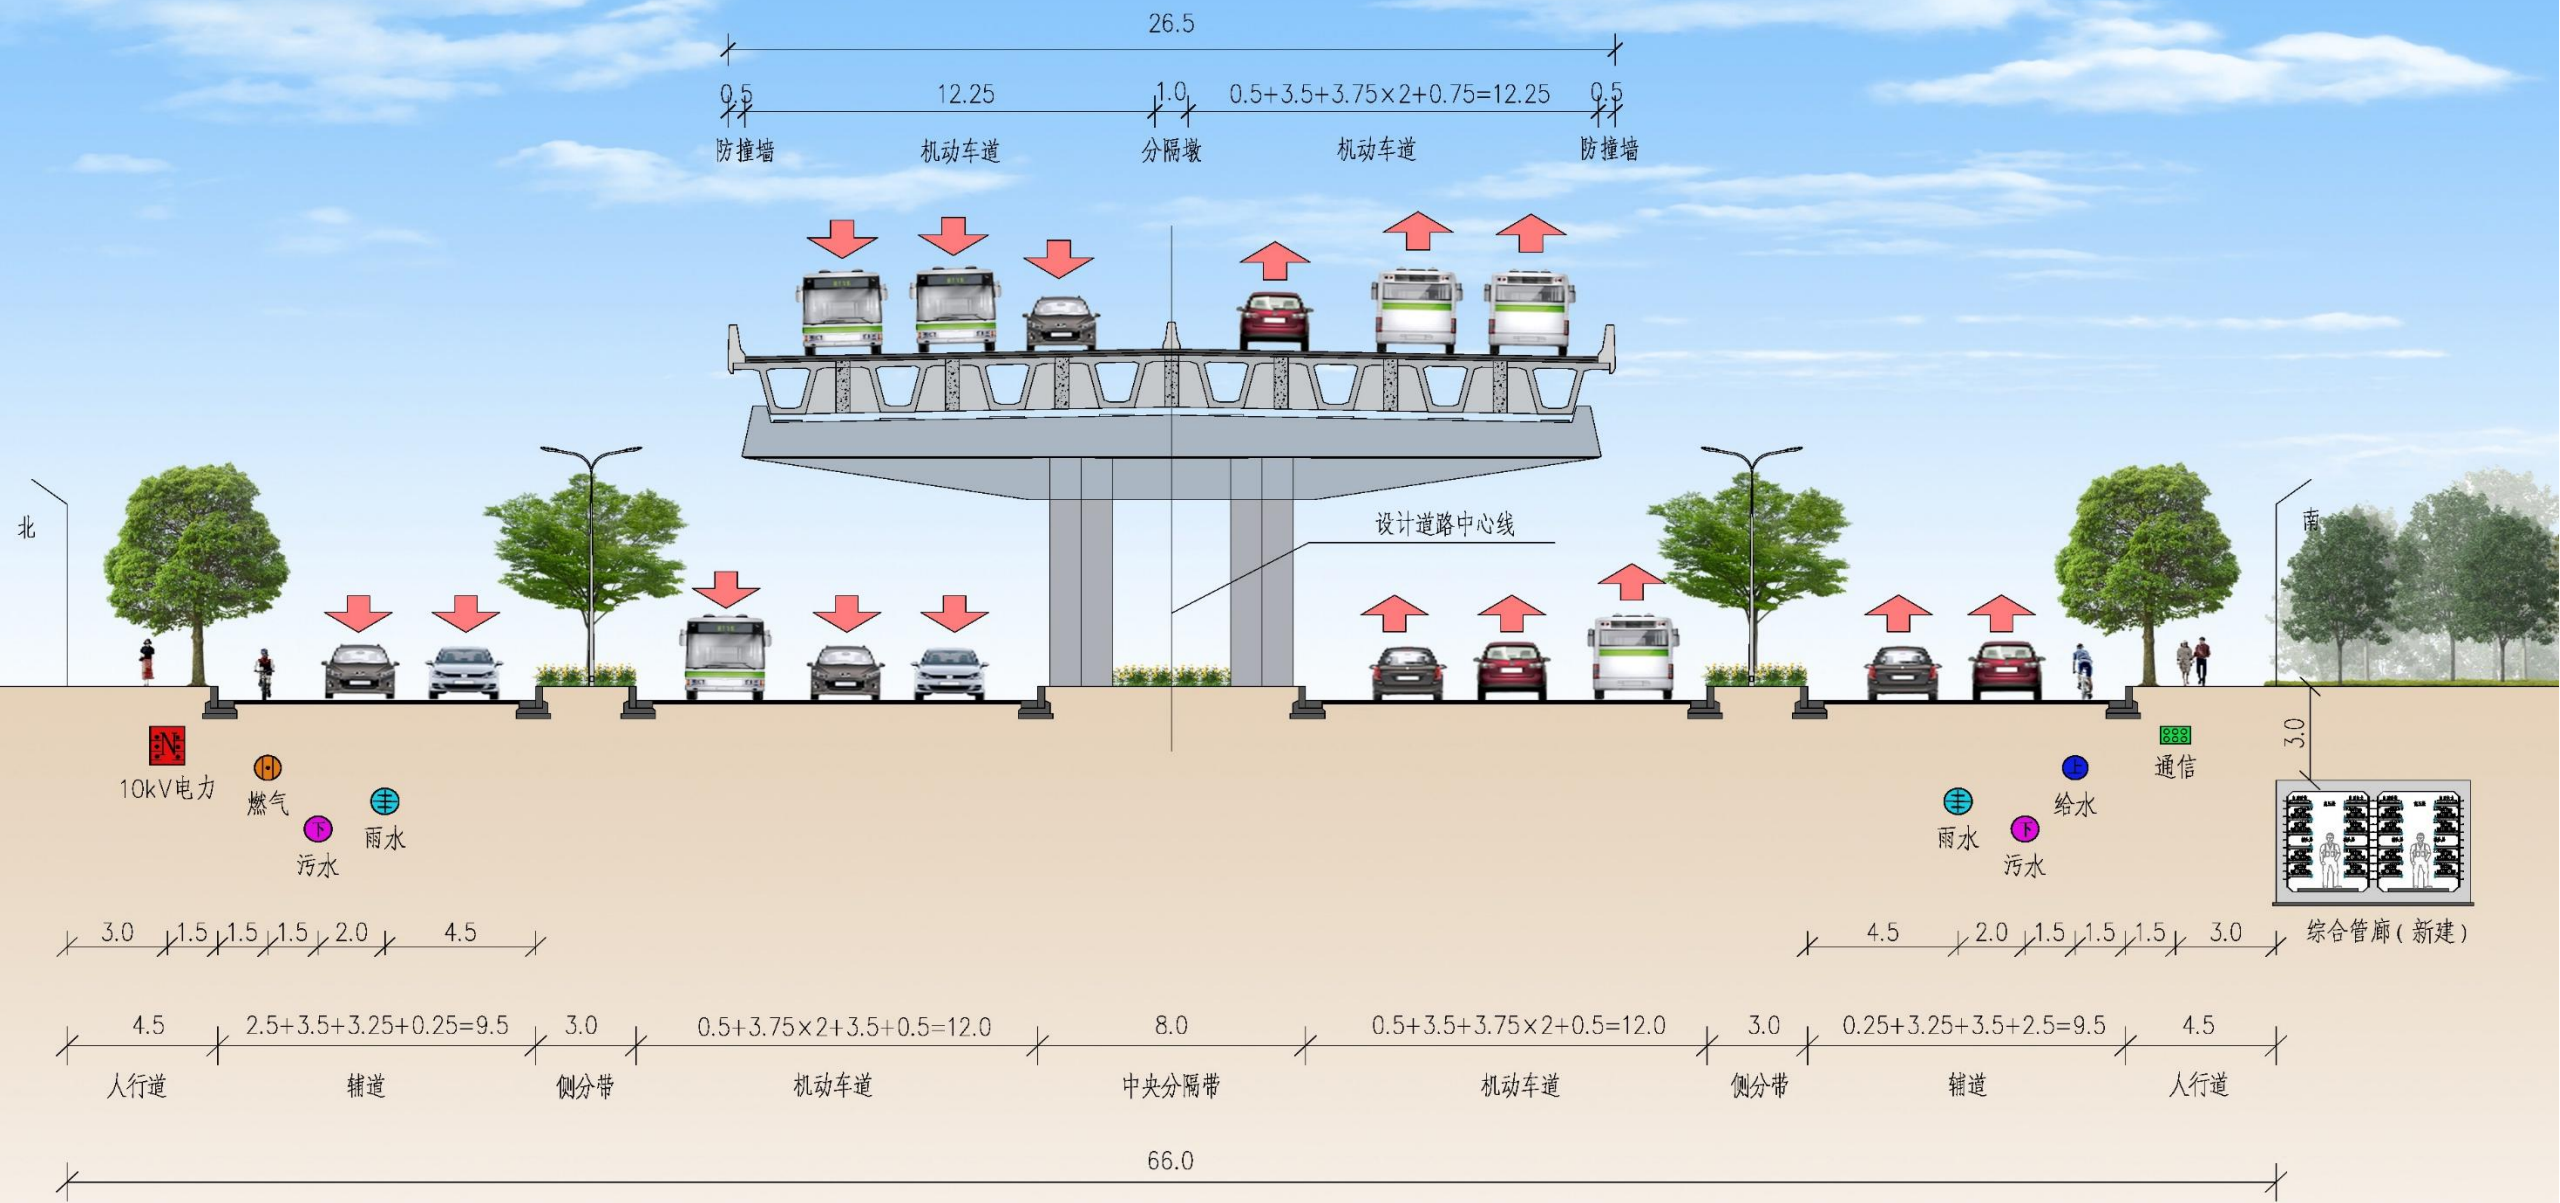

02 效果图展示

